




				Quantités de larves pour 1,5 m <sup>3</sup>			
11/08/2025	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité* -1m (‰)	Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
<b>Seudre</b>	<b>Coux</b>	22,1	31,4	2 730 ↗	0 ↘	30 ↗	30 ↗
<b>Centre du Bassin</b>	<b>Mérignac</b>	20,8	31,2	330 ↗	150 ↗	30 ↘	0 ↘
<b>Charente</b>	<b>La Moulière</b>		32,8	30 ↘	150 ↗	450 ↗	360 ↗
	<b>Fouras</b>		33,2	150 ↘	600 ↗	870 ↗	330 ↘
<b>Nord Charente</b>	<b>Ré Ste Marie</b>	29,7	33,5	0 ↘	0 ↗	30 ↘	90 ↗
	<b>Ré Loix</b>	20,1	33,6	60 ↘	210 ↗	0 ↘	30 ↗
	<b>Digolet (Marsilly)</b>	22,3	33,8	360 ↗	0 ↘	0 ↘	60 ↗
	<b>Moyenne</b>	<b>23,0</b>	<b>32,8</b>	<b>523</b>	<b>159</b>	<b>201</b>	<b>129</b>

\* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

Les flèches ↗↘⇒ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves  
 Faible Moyenne Forte





Évolution de la température et de la salinité de l'eau

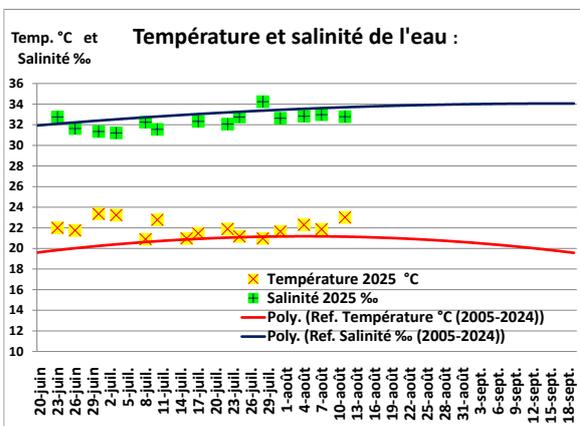

Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2024 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne est stable, légèrement inférieure à la normale de saison (-1‰).

La température moyenne de l'eau est au-dessus de la normale de saison (+2,2°C).

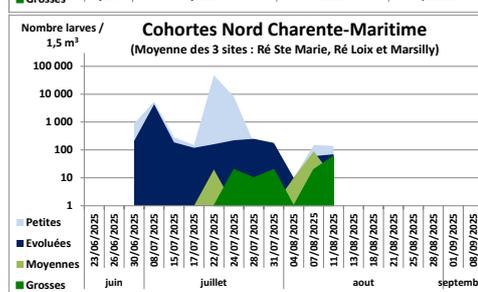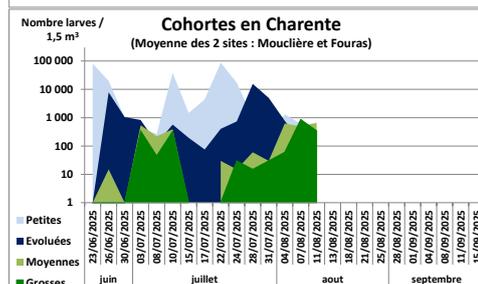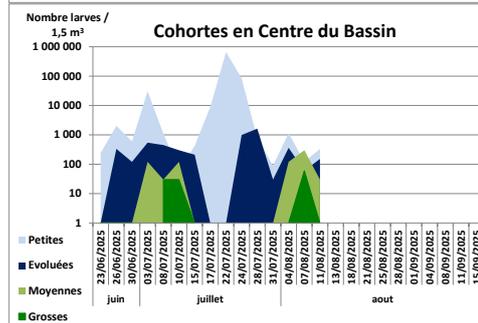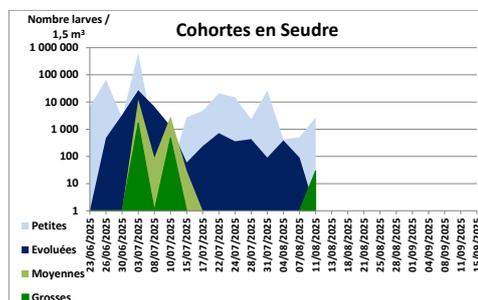

Commentaires : Les stades larvaires

- **Seudre : Coux**
  - Faibles quantités de Petites, Moyennes et Grosses ;
- **Centre du bassin : Mérignac**
  - Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Moyennes ;
- **Embouchure de La Charente**
  - **Moulière :**
    - Faibles quantités de Petites et Petites évoluées ;
    - Fortes quantités de Moyennes et Grosses ;
  - **Fouras :**
    - Faible quantité de Petites ;
    - Quantité modérée de Petites évoluées ;
    - Fortes quantités de Moyennes et Grosses ;

Les stades larvaires

- **Nord Charente**
  - **Sainte Marie**
    - Faibles quantités de Moyennes et Grosses ;
  - **Loix**
    - Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Grosses ;
  - **Digolet :**
    - Faibles quantités de Petites et Grosses.

Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr  
 CAPENA – Expertise et Application  
 05 46 47 49 52 – https://www.cape-na.fr

Prochains prélèvements le 13 août 2025.

Données sur https://www.cape-na.fr

et sur le site Velyger  
<https://velyger.ifremer.fr/Acces-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.

